




# RZUT II PIĘTRA

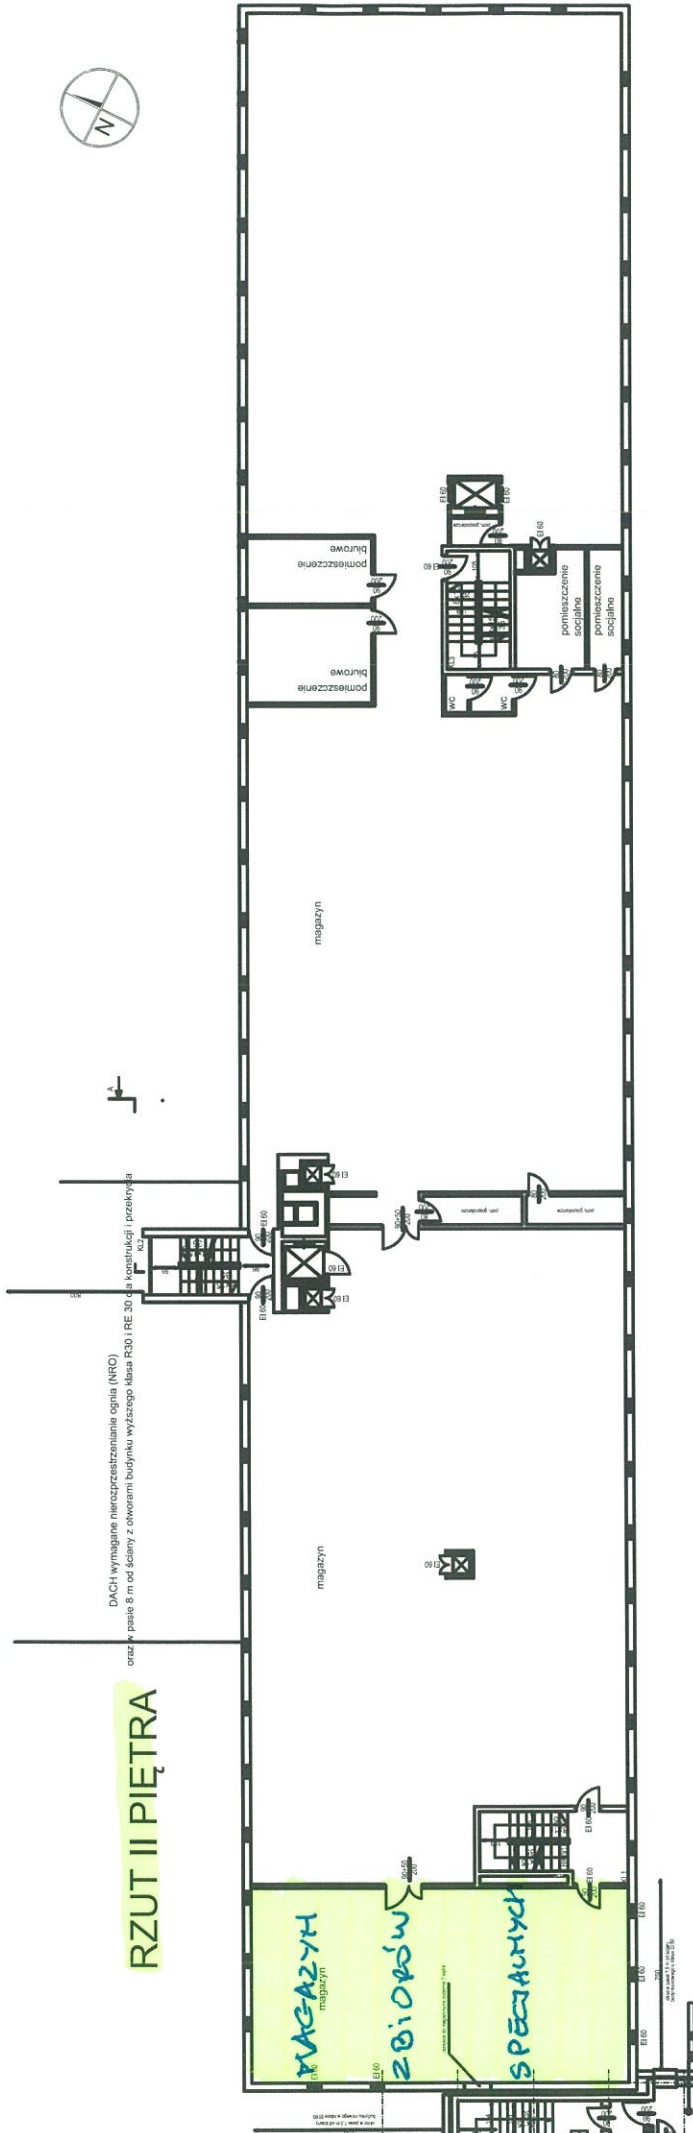

DACH wymagane niezprzeczniane cegła (NRC)  
oraz w pale 8 m od ściany z otworami budynku wysokość lasa R30 I RE 30 a b konstrukcji przekrycia

MAGAZYN  
magazyn

201060W

SPECJALNYCH

magazyn

magazyn

pomieszczenie  
biurowe

magazyn

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

MAGAZYN  
magazyn

201060W

SPECJALNYCH

W.C.

magazyn

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

MAGAZYN  
magazyn

201060W

SPECJALNYCH

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

MAGAZYN  
magazyn

201060W

SPECJALNYCH

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

MAGAZYN  
magazyn

201060W

SPECJALNYCH

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

MAGAZYN  
magazyn

201060W

SPECJALNYCH

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

MAGAZYN  
magazyn

201060W

SPECJALNYCH

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

MAGAZYN  
magazyn

201060W

SPECJALNYCH

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

MAGAZYN  
magazyn

201060W

SPECJALNYCH

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

MAGAZYN  
magazyn

201060W

SPECJALNYCH

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

MAGAZYN  
magazyn

201060W

SPECJALNYCH

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

MAGAZYN  
magazyn

201060W

SPECJALNYCH

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

MAGAZYN  
magazyn

201060W

SPECJALNYCH

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

MAGAZYN  
magazyn

201060W

SPECJALNYCH

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

MAGAZYN  
magazyn

201060W

SPECJALNYCH

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

MAGAZYN  
magazyn

201060W

SPECJALNYCH

pomieszczenie  
socjalne


magazyn

pomieszczenie  
socjalne

magazyn

MAGAZYN  
magazyn

# RZUT III PIĘTRA

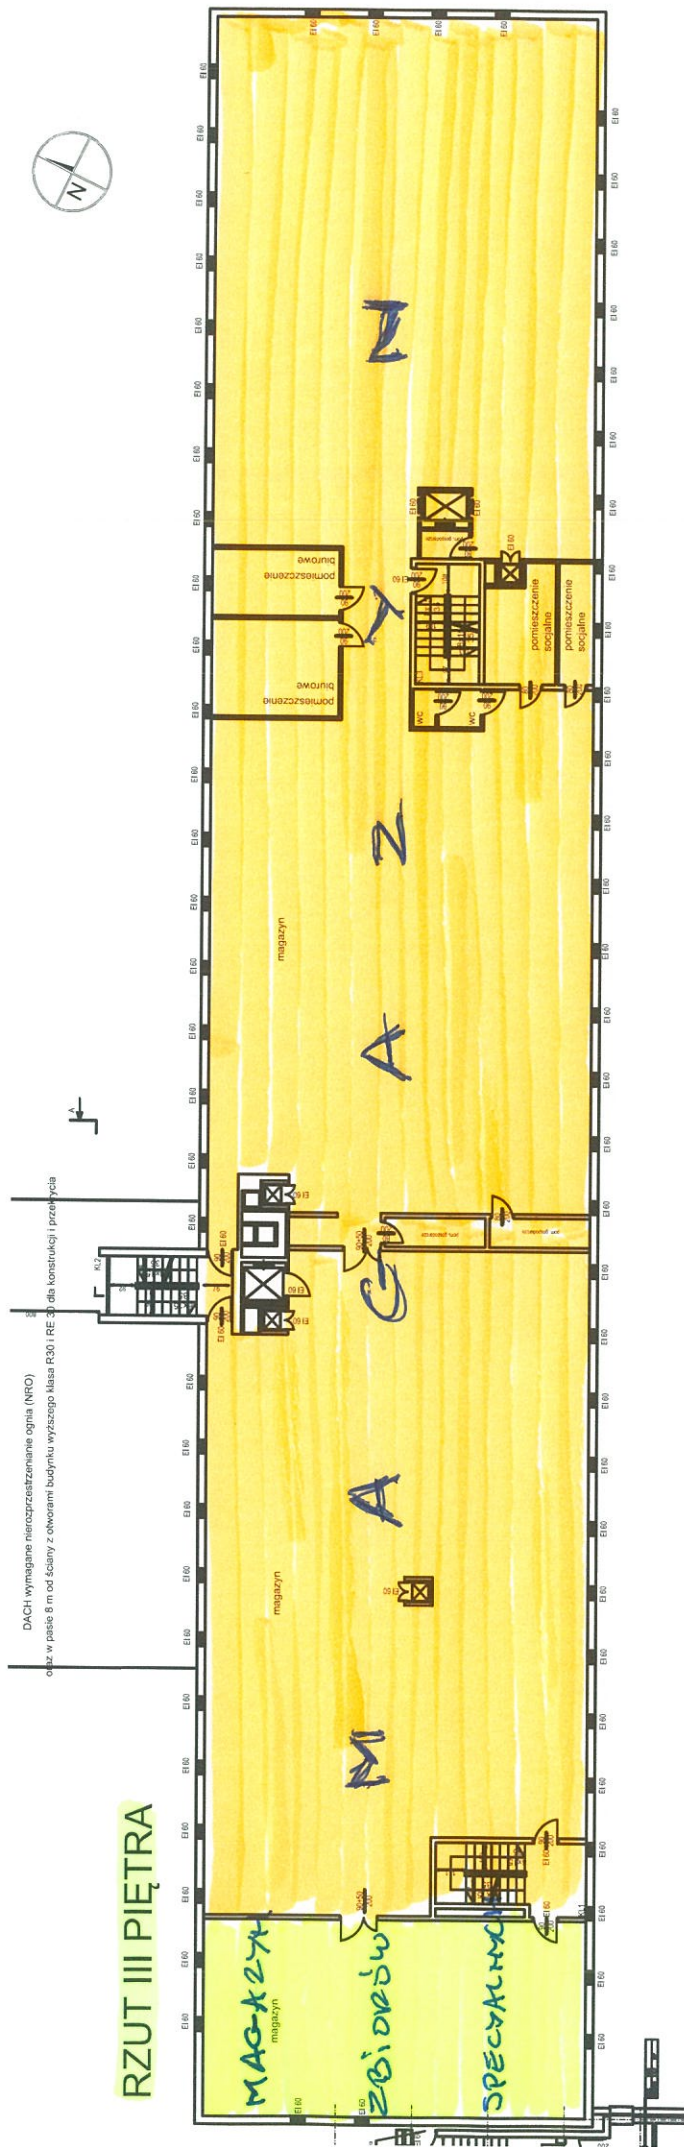

DACH wymagane nieocześnie ognia (NRO)  
okaz. w pasie 8 m od ściany z otworami budynku wyższego klasa R30 / RE 30 dla konstrukcji i przepłyca

# RZUT V PIĘTRA

DACH wymagane nierozczłonkowane ogniwo (NRO)  
oraz w pasie 8 m od ściany z obwarami budynku wyższego klasa R30 / RE 30 dla konstrukcji i przokiada

